




ЦКБА

Центральное конструкторское бюро арматуростроения

Клапан регулирующий DN 25, PN 16

ЦКБ Р65502

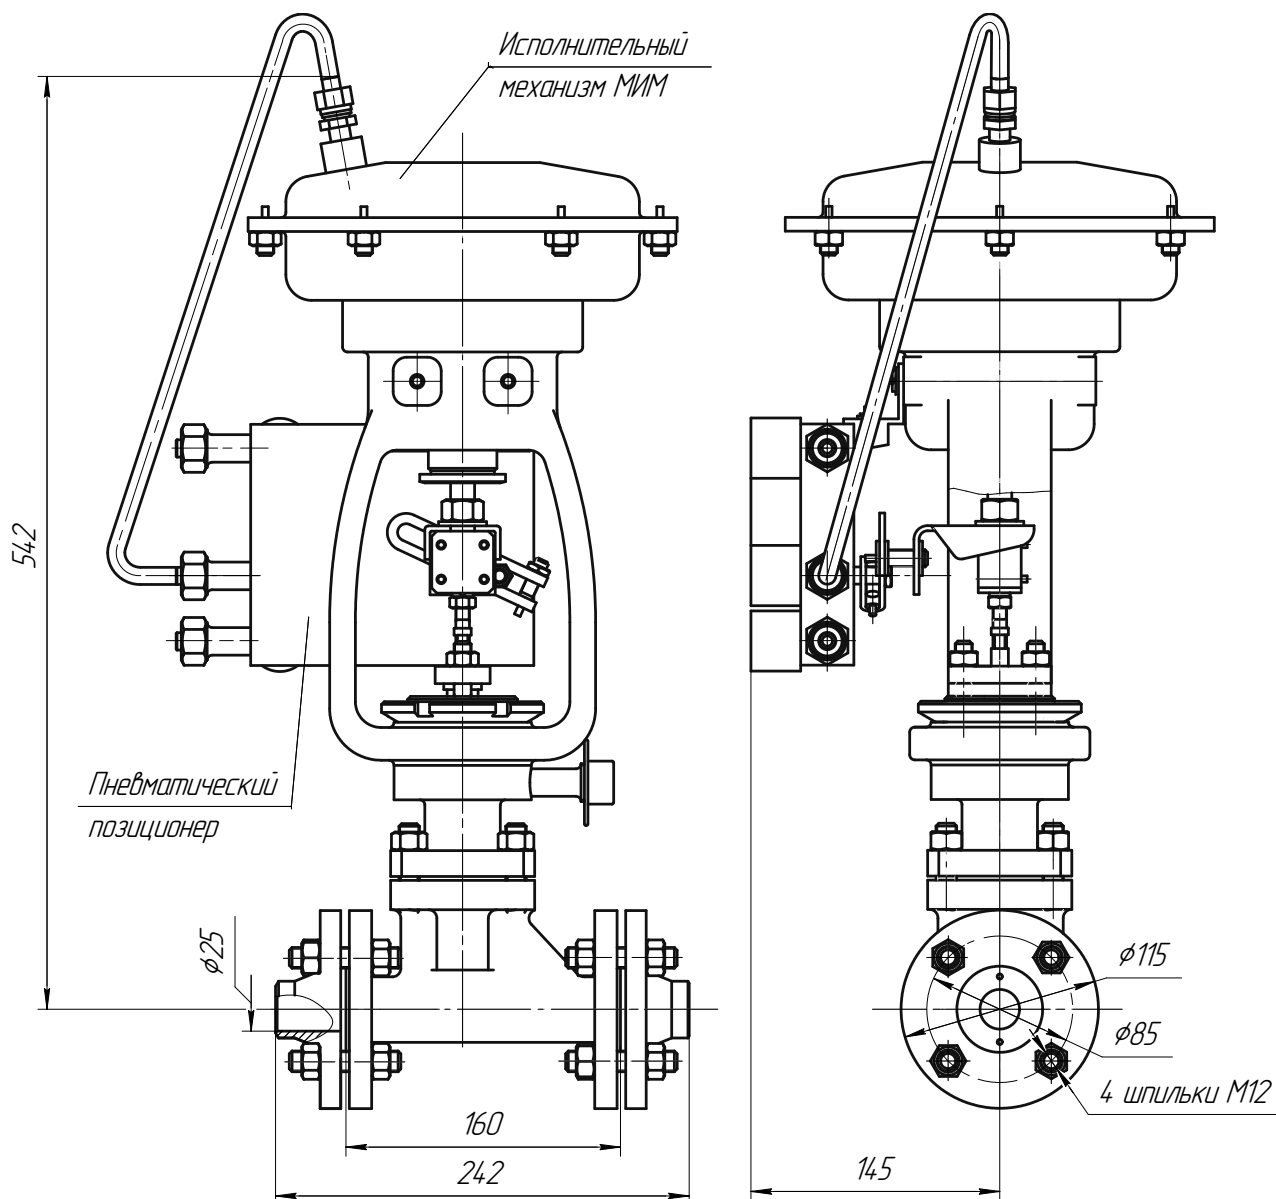

- ❑ **Назначение** – для автоматического регулирования параметров технологического процесса (расход, давление и т.д.) хлорсодержащих сред.
- ❑ **Условия эксплуатации** – климатическое исполнение У, категория размещения 1, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
- ❑ **Рабочая среда** – хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный, содержание влаги не более 0,04 %, NCl_3 не более 0,004 % – вредное вещество 2 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Механические примеси отсутствуют.
- ❑ **Номинальное давление, PN** – 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- ❑ **Температура рабочей среды t** – от минус 40 °С до плюс 70 °С.
- ❑ **Направление потока рабочей среды** – по стрелке на корпусе.
- ❑ **Установочное положение** – любое, рекомендуемое – МИМом вверх.
- ❑ **Управление** – механизмом исполнительным пневматическим мембранно-пружинным МИМ1 по НМЕК. 420240.001 ТУ.
Давление управляющего воздуха, 0,25 МПа (2,5 кгс/см²).
Комплектация МИМ1 – позиционер пневматический, командное давление от 0,02 до 0,1 МПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см²). Возможна другая комплектация.

ЗАО «НПФ «ЦКБА», 195027, Россия, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4/1, лит.А,
Телефон (812) 611-10-00 Факс: (812) 458-72-22

E-mail: info@ckba.ru www.ckba.ru



Центральное конструкторское бюро арматуростроения

ЦКБА

- ☐ **Способ действия** – НО.
- ☐ **Пропускная характеристика** – линейная.
- ☐ **Уплотнение в затворе** – металл по металлу.
- ☐ **Герметичность в затворе** – класс IV по ГОСТ 23866-87 (0,01 % от Kv_v).
- ☐ **Уплотнение по штоку** – сальниковое с организованным отводом протечек.
- ☐ **Условная пропускная способность Kv_v , м³/ч** – см. таблицу.
- ☐ **Присоединение к трубопроводу** – фланцевое с ответными фланцами под приварку.
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815-80:
корпуса – исполнение 5, ряд 2, ответных фланцев – исполнение 4, ряд 2.
Ответные фланцы – по ГОСТ 12821-80.
- ☐ **Материал** корпусных деталей, ответных фланцев – сталь 20.
- ☐ **Масса** – 21,5 кг.
- ☐ **Изготовление и поставка** – ТУ 3742-195-34390194-2009.

Таблица

Обозначение	Условная пропускная способность Kv_v , м ³ /ч
ЦКБ Р65502-025	16
-01	10
-02	6,3
-03	4,0
-04	2,5
-05	1,6
-06	1,0